

连云港市2026年3月城市供水出厂水水质公示

采样日期：2026.03.05

编号	检测项目	连云港市区海州水厂出厂水	茅口水厂三期出厂水	第三水厂出厂水	东海县城北水厂出厂水	凯发水厂出厂水	田楼水厂出厂水	GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
3	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/mL
4	砷	0.00057	0.00083	0.00069	0.00089	0.00065	0.00077	0.01mg/L
5	镉	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.005mg/L
6	铬（六价）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
7	铅	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.01mg/L
8	汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.001mg/L
9	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
10	氟化物	0.72	0.72	0.71	0.68	0.66	0.63	1.0mg/L
11	硝酸盐（以N计）	2.72	2.70	2.72	2.86	2.45	2.68	10mg/L
12	三氯甲烷	<0.0010	<0.0010	0.0014	0.010	0.0097	<0.0010	0.06mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.0045	0.0043	0.0068	0.011	0.0077	0.010	0.1mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.0020	0.0017	0.0026	0.013	0.0085	0.0031	0.06mg/L
15	三溴甲烷	0.0029	0.0042	0.0059	0.0023	0.0037	0.012	0.1mg/L
16	三卤甲烷	0.12	0.12	0.19	0.52	0.42	0.29	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17	二氯乙酸	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05
18	三氯乙酸	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0005	<0.0003	0.1
19	溴酸盐	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.01mg/L
20	亚氯酸盐	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.7mg/L
21	氯酸盐	0.027	0.031	0.030	<0.010	0.040	0.072	0.7mg/L
22	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
23	浑浊度	0.12	0.14	0.22	0.26	0.20	0.28	1NTU
24	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	7.86	7.87	8.00	7.77	8.06	7.84	不小于6.5且不大于8.5
27	铝	0.063	0.077	0.089	0.077	0.125	0.052	0.2mg/L
28	铁	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.3mg/L
29	锰	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.00054	<0.00050	0.1mg/L
30	铜	0.00080	0.00060	0.00093	0.0015	0.0011	0.0011	1.0mg/L
31	锌	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L
32	氯化物	102	102	101	102	101	119	250mg/L
33	硫酸盐	98.6	98.6	98.9	99.6	98.3	106	250mg/L
34	溶解性总固体	537	536	534	534	527	577	1000mg/L
35	总硬度	287	288	284	288	278	290	450mg/L
36	高锰酸盐指数	1.81	1.70	2.00	2.24	2.05	1.90	3mg/L
37	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L



38	总α放射性	0.028±0.015	0.027±0.017	0.028±0.024	0.026±0.017	0.026±0.014	0.025±0.022	0.5（指导值）Bq/L
39	总β放射性	0.25±0.07	0.27±0.05	0.29±0.07	0.24±0.09	0.30±0.07	0.28±0.07	1（指导值）Bq/L
40	游离氯	0.67	0.65	0.66	1.00	0.75	0.83	与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤ 2；出厂水余量≥0.3；末 梢水余量≥0.05
41	臭氧	/	/	/	/	/	/	/
42	总氯	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/	/	/	/
44	高氯酸盐	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.07mg/L
45	二氯甲烷	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.02mg/L
46	2, 4, 6-三氯酚	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	0.2mg/L

注：a、“/”表示该点位未检测该项目；

b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

无锡监测站

连云港市2026年3月城市供水管网水水质公示

采样日期: 2026.03.05

编号	检测项目	连云港市区					东海县			灌云县			灌南县			GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市人民路 车立方汽车服务	连云港市中凌时 尚车族汽车管家	连云港市人民东 路79汽车美容养 护	连云港市中国石 化解放路加油站	连云港市中国石 化西门加油站	东海县幸福北路 东海县住房和城乡建设局	东海县牛山街道 郑庄村党群服务 中心	东海县幸福南路 东海县水务局	灌云县伊尹路603 号国家电网	灌云县连云港花 茂实业有限公司	灌云县振兴中路 五洲种业有限公司	灌南县三口镇农 业农村和社会事 业局	灌南县人民东路 阳升超市	灌南县连云港硕 项河水务集团有 限公司	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	11	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5	11	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.27	0.13	0.15	0.23	0.23	0.35	0.33	0.38	0.22	0.30	0.31	0.21	0.45	0.34	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	1.82	1.84	1.81	1.83	1.82	2.27	2.35	2.34	2.16	2.11	2.19	1.90	1.92	1.93	3mg/L
7	游离氯	0.24	0.22	0.43	0.32	0.59	0.14	0.48	0.07	0.27	0.37	0.95	0.69	0.62	0.60	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤4，出 厂水余量≥0.3，末梢水余 量≥0.05

公示单位: 连云港市住房和城乡建设局


检测单位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2023年3月城市供水管网末梢水水质公示

采样日期：2026.03.10

编号	检测项目	海州水厂管网末梢水	茅口水厂管网末梢水	茅口水厂三期管网末梢水	GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市海州区刘顶村党群服务中心	连云港市交通运输综合执法四大队门卫	连云港市江苏海洋大学苍梧校区J区	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	不应检出MPN/100mL
2	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	不应检出MPN/100mL
3	菌落总数	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
4	砷	0.00072	0.00091	0.00063	0.01mg/L
5	镉	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.005mg/L
6	铬（六价）	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
7	铅	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.01mg/L
8	汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.001mg/L
9	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
10	氟化物	0.69	0.72	0.74	1.0mg/L
11	硝酸盐氮	2.76	2.83	2.77	10mg/L
12	三氯甲烷	0.0031	0.0016	0.0024	0.06mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.0063	0.0092	0.0079	0.1mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.0052	0.0039	0.0046	0.06mg/L
15	三溴甲烷	0.0034	0.0085	0.0067	0.1mg/L
16	三卤甲烷（总量）	0.23	0.27	0.26	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17	二氯乙酸	0.0006	<0.0004	0.0005	0.05
18	三氯乙酸	0.0011	0.0004	0.0008	0.1
19	溴酸盐	<0.004	<0.004	<0.004	0.01mg/L
20	亚硝酸盐	<0.010	<0.010	<0.010	0.7mg/L
21	氯酸盐	0.066	0.032	0.052	0.7mg/L
22	色度	<5	<5	<5	15度
23	浑浊度	0.20	0.21	0.24	1NTU
24	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无
26	pH	7.90	7.91	7.87	不小于6.5且不大于8.5
27	铝	0.072	0.102	0.068	0.2mg/L
28	铁	<0.02	<0.02	<0.02	0.3mg/L
29	锰	0.00079	0.00060	0.00097	0.1mg/L
30	铜	0.0013	0.0010	0.00070	1.0mg/L
31	锌	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L
32	氯化物	113	107	113	250mg/L
33	硫酸盐	103	102	103	250mg/L
34	溶解性总固体	560	548	560	1000mg/L
35	总硬度	299	292	296	450mg/L
36	高锰酸盐指数	1.86	1.74	2.06	3mg/L
37	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L

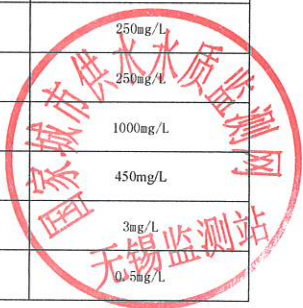

38	总α放射性	0.031±0.020	0.030±0.018	0.030±0.018	0.5（指导值）Bq/L
39	总β放射性	0.30±0.09	0.32±0.07	0.26±0.09	1（指导值）Bq/L
40	游离氯	0.07	0.08	0.23	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
41	臭氧	/	/	/	/
42	总氯	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	高氯酸盐	0.002	0.003	0.002	0.07mg/L
45	二氯甲烷	<0.010	<0.010	<0.010	0.02mg/L
46	2,4,6-三氯酚	<0.000050	<0.000050	<0.000050	0.2mg/L

注：a、“/”表示该点位未检测该项目；
b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

